

Ovladač systému REXYGEN pro MQTT  
(modul MQTDrv)

Uživatelská příručka

REX Controls s.r.o.

Verze 2.50.11  
Plzeň  
19.1.2022

# Obsah

<b>1</b>	<b>MQTTDrv modul systému REXYGEN</b>	<b>2</b>
1.1	Úvod . . . . .	2
1.2	Instalace ovladače na cílovém zařízení . . . . .	2
1.2.1	Zařízení s operačním systémem Windows . . . . .	2
1.2.2	Zařízení s operačním systémem Linux . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Zavedení ovladače do projektu</b>	<b>4</b>
2.1	Přidání MQTTDrv ovladače . . . . .	4
2.2	Konfigurační dialog MQTTDrv ovladače . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Zapojení vstupů a výstupů a použití funkčních bloků ovladače v řídicím algoritmu</b>	<b>8</b>
3.1	Signály přímých vstupů a výstupů ovladače . . . . .	8
3.2	Funkční bloky ovladače . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Příklady</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Odstranění problémů</b>	<b>11</b>
	<b>Literatura</b>	<b>12</b>

# Kapitola 1

## MQTTDrv modul systému REXYGEN

### 1.1 Úvod

V tomto manuálu je popsán MQTTDrv ovladač pro komunikaci přes protokol MQTT v rámci systému REXYGEN. Ovladač byl vyvinut společností REX Controls.

MQTT je jednoduchý protokol pro výměnu zpráv určený pro malé senzory a mobilní zařízení s důrazem kladeným na optimalizaci pro komunikaci po nespolehlivých sítích a sítích s vysokou latencí. Typická architektura sítě založené na MQTT komunikaci se skládá z jediné stanice typu *Broker*, jednoho či více zařízení, která produkují zprávy a tedy zastávají úlohu zařízení typu *Publisher*, a jednoho či více zařízení, která zprávy konzumují a tím pádem fungují jako zařízení typu *Subscriber*. Viz obr. 1.1.

Zprávy komunikované přes MQTT protokol jsou organizované do tématických celků – *topics*. Každá zpráva má *topic* definovaný při odeslání. *Broker* sbírá všechny zprávy ze sítě a preposílá je dál zařízením, která si o zaslání zpráv z daného *topic* zažádala. Více informací naleznete ve specifikaci MQTT protokolu [1] (pouze anglicky).

Z pohledu MQTT protokolu může REXYGEN vystupovat v roli *Publisher* a/nebo v roli *Subscriber*. REXYGEN nelze použít jako *Broker*, ale měl by být kompatibilní s jakýmkoliv zařízením typu *Broker* s podporou MQTT ve verzi 3.1.1.


### 1.2 Instalace ovladače na cílovém zařízení

#### 1.2.1 Zařízení s operačním systémem Windows

Část ovladače pro cílové zařízení, která slouží pro běh MQTTDrvna Windows 7/8/10 je součástí instalace vývojových nástrojů systému REXYGEN.

#### 1.2.2 Zařízení s operačním systémem Linux

Pokud na cílovém zařízení nainstalovaný RexCore runtime modul, pak je nutné ho nainstalovat podle kroků popsanych v návodu *Začínáme s řídicím systémem REXYGEN* [2] Instalace obsahuje všechny dostupné ovladače včetně MQTTDrv.

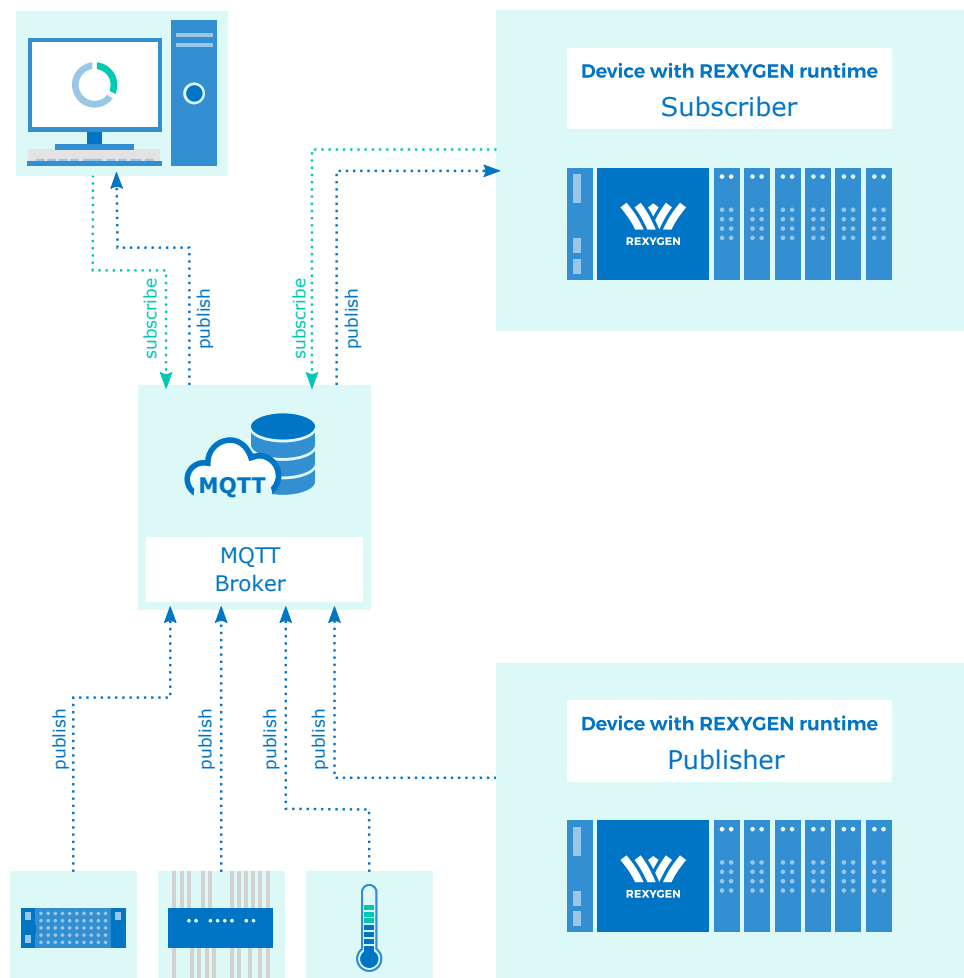

Obrázek 1.1: Příklad architektury založené na MQTT protokolu

Pro instalaci ovladače odděleně může být z terminálu použit příkaz  
`sudo apt-get install rex-mqttdrvt`

## Kapitola 2

# Zavedení ovladače do projektu

Ovladač je zaveden do projektu v momentě, kdy je ovladač přidán do hlavního souboru a vstupy a výstupy jsou zapojeny do řídicího algoritmu.

### 2.1 Přidání MQTTDrv ovladače

Hlavní soubor projektu se zavedeným ovladačem je zobrazen na obrázku 2.1.

Pro zavedení ovladače musí být do hlavního souboru bloku přidány 2 bloky. První z bloků je typu `MODULE` a musí být napojen na výstup `Modules` bloku `EXEC`. Blok musí být přejmenován na `MQTTDrv`.

Druhým z bloků je typu `IODRV` a musí být napojen na výstup `Drivers` bloku `EXEC` v hlavním souboru projektu. Jméno tohoto bloku (`MQTT`, viz obr. 2.1) musí být zároveň prefixem všech vstupních a výstupních signálů, které ovladač poskytuje.

Mezi nejvýznamnější parametry bloku `IODRV` patří:


- `module` – jméno modulu, na který je ovladač napojen, v tomto případě `MQTTDrv` – je nutné dodržovat velikosti písmen!
- `classname` – třída ovladače, v tomto případě `MQTTDrv`
- `cfgname` – jméno konfiguračního souboru, např. `mqtt_cfg.rio`
- `factor` – násobek parametru `tick` bloku `EXEC` definující periodu spouštění ovladače

Výše zmíněné parametry bloku `IODRV` jsou konfigurovány v `REXYGEN Studio` programu. Konfigurační dialog je také zobrazen na obrázku 2.1.

Tlačítko `Configure` otevírá konfigurační dialog `MQTTDrv` ovladače, který je popsán v kapitole 2.2.

### 2.2 Konfigurační dialog MQTTDrv ovladače

Konfigurační dialog se zobrazí z `REXYGEN Studio` kliknutím na tlačítko `Configure` v parametrickém dialogu bloku `IODRV` (přejmenovaného na `MQTT`, viz kapitola 2.1)

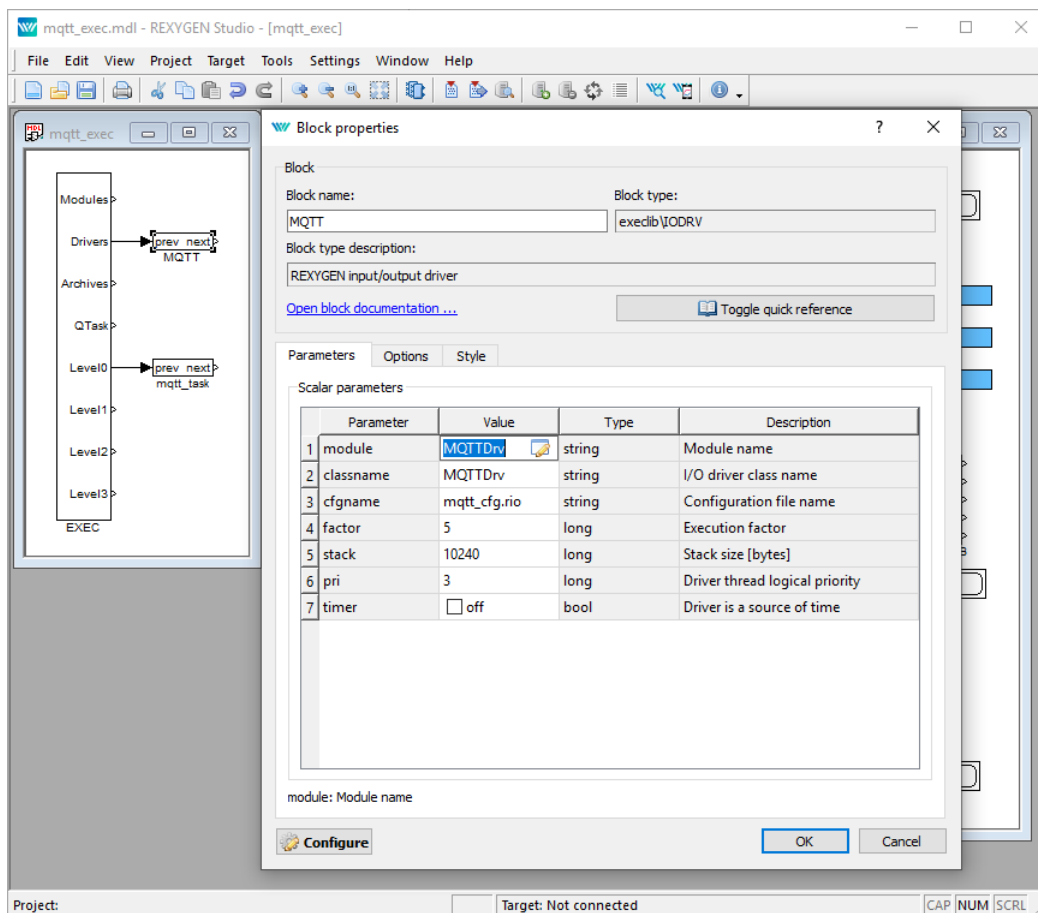


Obrázek 2.1: Příklad hlavního souboru projektu se zavedeným MQTTDrv ovladačem

Záložka *Connection* zobrazená na obr. 2.2 obsahuje konfiguraci připojení k externímu MQTT Broker zařízení. Příklady ze skupiny MQTT dodávané s instalací používají veřejně dostupná zařízení typu *Broker*. Parametr *Client id* by měl být unikátní pro každé zařízení připojené k danému zařízení typu *Broker*.

Parametry *Username* a *Password* nejsou povinné a měli by být použité pouze v případě, že zařízení typu *Broker* vyžaduje autentizaci. Další možnost, jak nastavit parametry *Username* a *Password*, je použít patřičné vstupy ovladače (viz kapitola 3).


Parametr *Ping period* určuje, jak často má ovladač odesílat zprávu typu *ping* pro udržení stálé komunikace. V průběhu procesu připojování musí klient zařízení typu *Broker* určit parametr *keep-alive*. Pokud zařízení typu *Broker* po čas daný tímto parametrem nepřijme od klienta žádnou zprávu, pak by *Broker* měl končit spojení a považovat klienta za odpojeného ze sítě. Ve výchozím nastavení je tato hodnota určena jako trojnásobek hodnoty parametru *Ping period*. Pokud je hodnota parametru nastavena na 0, pak nejsou posílány žádné zprávy typu *ping* a *keep-alive* mechanismus není využíván.

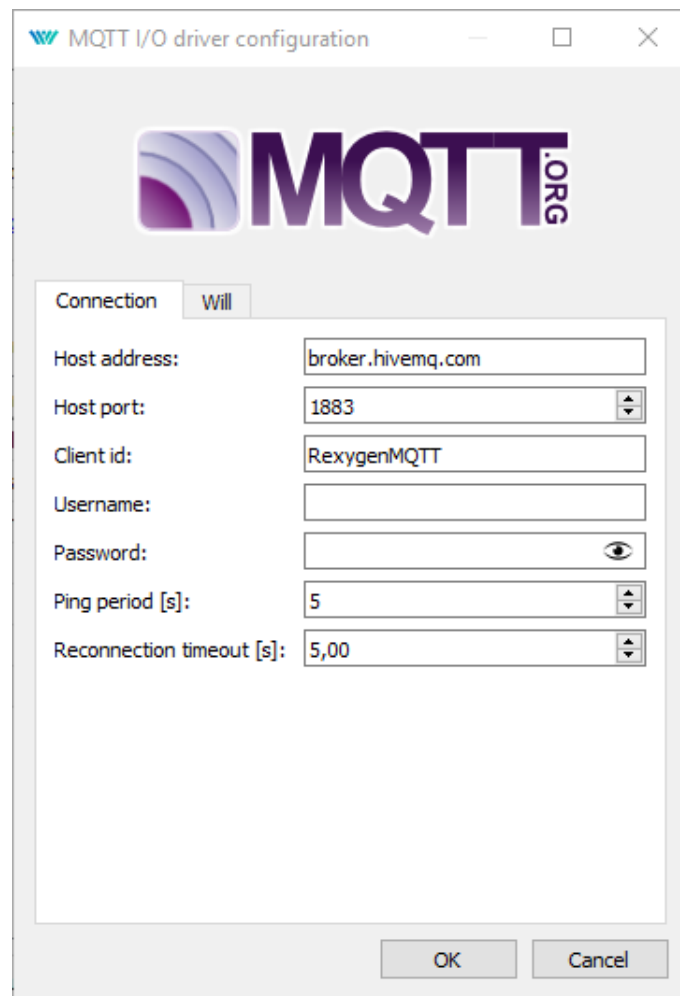

Obrázek 2.2: Konfigurace MQTT připojení

Poslední parametr *Reconnection timeout* nastavuje periodu, za kterou se ovladač pokusí obnovit připojení po ztrátě spojení se zařízením typu *Broker*. Nastavení hodnoty na 0 znamená, že ovladač se pokusí navázat spojení, jakmile je to možné.

Sekce *Will* zobrazená na obr. 2.3 obsahuje nastavení odeslání zprávy poslední vůle v případě ztráty spojení s klientem. Více informací naleznete ve specifikaci MQTT protokolu [1] (pouze anglicky).

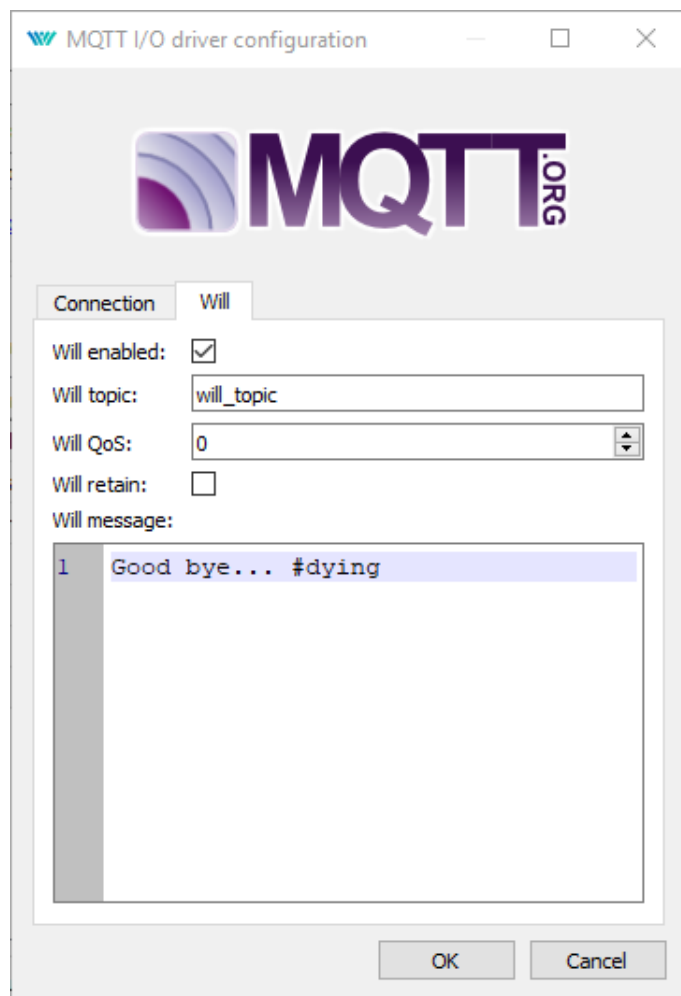

Obrázek 2.3: Konfigurace poslední vůle (*MQTT Will*)




## Kapitola 3

# Zapojení vstupů a výstupů a použití funkčních bloků ovladače v řídicím algoritmu

Vstupy a výstupy ovladače musí být zapojeny uvnitř schémat konkrétních úloh konfigurace (v `.mdl` souborech). Samostatné úlohy (bloky `QTASK` or `TASK`) jsou napojeny na výstupy `QTask`, `Level0`, `...`, `Level13` hlavního bloku `EXEC`.

### 3.1 Signály přímých vstupů a výstupů ovladače

Použití vstupů a výstupů ovladače `MQTTDrv` je znázorněno na obr. 3.1.



Obrázek 3.1: Ukázka použití vstupních a výstupních vlajek `MQTTDrv` ovladače

První blok typu `From` umožňující uživateli číst informaci o stavu spojení má `Goto` tag nastavený na `MQTT__ConnectionStatus`. Bloky typu `Goto` umožňující uživateli nastavit `ClientId`, `Username` a `Password` mají `Goto` tag nastavený na `MQTT__ConfigClientId`, `MQTT__ConfigUserName` and `MQTT__ConfigPassword`. Bloky vždy musí mít jméno ovladače (doporučená hodnota je `MQTT`) jako prefix následovaný dvěma `_` (podtržítka) znaky na začátku tagu.

Všechny vstupní a výstupní vlajky `MQTTDrv` ovladače jsou dostupné v příkladu 0407-00, který je součástí instalace vývojových nástrojů `REXYGEN`. Nejaktuálnější verze pří-

kladů je dostupná na adrese <https://github.com/rexcontrols/REXexamples/archive/v2.50.zip>.

## 3.2 Funkční bloky ovladače

Ovladač sám o sobě se stará o udržování spojení se zařízením typu *Broker* a o komunikaci přes socket. Pro odeslání zpráv přes MQTT protokol je nutné použít funkční blok `MqttPublish`. Pro přijímání zpráv slouží blok `MqttSubscribe`. Použití bloků `MQTTDrv` ovladače demonstruje obr. 3.1. Bloky vždy musí mít jméno ovladače (doporučená hodnota je `MQTT`) jako prefix následovaný dvěma `_` (podtržítka) znaky na začátku tagu. Pro více informací o blocích `MqttPublish` a `MqttSubscribe` lze nahlédnout do referenční příručky funkčních bloků [3].

# Kapitola 4

## Příklady

Pro snadný start s MQTT protokolem lze využít následující příklady jako referenci a jejich modifikováním lze dosáhnout cíleného chování dané aplikace.

- 0407-01 MQTT/MQTT Data Exchange – Příklad demonstruje komunikaci mezi zařízeními typu *Publisher* a *Subscriber* kdy oba jsou implementovány v systému REXYGEN.
- 0302-09 IoT Integrations/ThingSpeak MQTT API – Příklad demonstruje komunikaci mezi systémem REXYGEN a platformou *ThingSpeak IoT*. REXYGEN může zastávat roli zařízení typu *Publisher* a/nebo *Subscriber*.

## Kapitola 5

# Odstranění problémů

V případě, že diagnostické nástroje systému REXYGEN (např. REXYGEN Diagnostics) reportují neočekávané či chybové hodnoty vstupů a výstupů, je vhodné vyzkoušet požadovanou funkcionality mimo systému REXYGEN. Existuje velké množství volně dostupných softwarových nástrojů, které mohou být použity pro monitorování a simulaci MQTT komunikace, jako například [mqtt-spy](#). Je také vhodné zkontrolovat konfiguraci ovladače – mezi nejčastější problémy patří:

- Chybné nastavení připojení k zařízení typu *Broker*
- Chybné nastavení parametrů *topic*

V případě, že dané vstupy a výstupy fungují v kombinaci s jinými softwarovými prostředky a nefungují v kombinaci se systémem REXYGEN, prosím, reportujte nám tento problém. Preferovaný způsob je zasláním e-mailu na adresu [support@rexygen.com](mailto:support@rexygen.com). Připojte prosím tyto informace v popisu problému, abychom byli schopni problém vyřešit co nejdříve:

- Identifikace systému REXYGEN, který je používán. Stačí jednoduše provést export z programu REXYGEN Studio volbou v menu Target → Licensing... → Export.
- Krátký a výstižný popis problému.
- Konfigurační soubory systému REXYGEN (.mdl and .rio soubory) redukované na svou nejjednodušší podobu, která stále demonstuje problematické chování.

# Literatura

- [1] OASIS. MQTT Version 3.1.1, 2014.
- [2] REX Controls s.r.o.. *Začínáme s řídicím systémem REXYGEN*, 2020. [→](#).
- [3] REX Controls s.r.o.. *Funkční bloky systému REXYGEN – Referenční příručka*, 2020. [→](#).